



MS-PGC09VC
MS-PGC13VC

10-1. ชิ้นส่วนโครงสร้างของเครื่องในบ้าน

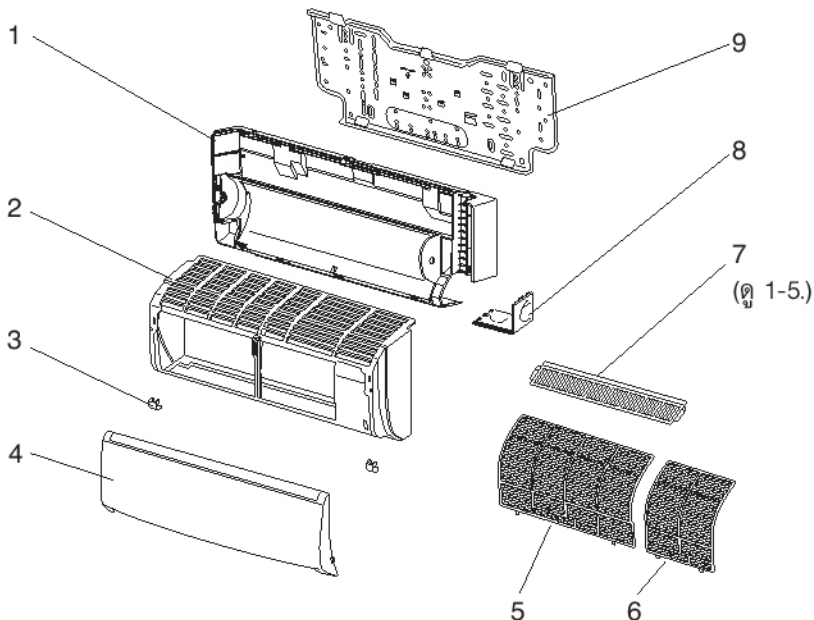

10-2. ชิ้นส่วนเพิ่มเติมและรีโมทคอนโทรล

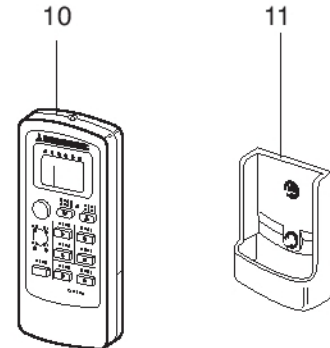

10-1. ชิ้นส่วนโครงสร้างของเครื่องในบ้าน


NO.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ ในแผนผัง วงจรไฟฟ้า	จำนวน / เครื่อง		หมายเหตุ	ราคา
					MS-PGC09VC - [T1]	MS-PGC13VC - [T1]		
1	G	E12 A32 234	กล่องใส่ตัวเครื่อง (BOX)		1	1		945.00
2	G	E12 B86 000	ชุดประกอบหน้ากาก (PANEL ASSEMBLY)		1	1	รวมหมายเลข 3, 4	945.00
3	G	E12 913 067	ฝาครอบสกรู (SCREW CAP)		2	2	2 ชิ้น/ชุด	15.00
4	G	E12 915 010	ตะแกรงช่องดูดลมเข้าด้านหน้า (FRONT PANEL)		1	1		335.00
5	G	E12 915 100	แผ่นกรองอากาศเคทีชิน (ซ้าย) (CATECHIN AIR FILTER (LEFT))		1	1		180.00
6	G	E12 916 100	แผ่นกรองอากาศเคทีชิน (ขวา) (CATECHIN AIR FILTER (RIGHT))		1	1		145.00
7	G	—	แผ่นกรองฟอกอากาศ (AIR CLEANING FILTER)		1	1	MAC-1800FT, MAC-1900FT	-
8	G	E12 A32 975	ฝาครอบมุมเครื่อง (ขวา) (CORNER BOX (RIGHT))		1	1		50.00
9	G	E12 A89 970	แผ่นยึดตัวเครื่อง (INSTALLATION PLATE)		1	1		335.00

10-2. ชิ้นส่วนเพิ่มเติมและรีโมทคอนโทรล


10	G	E12 B60 426	รีโมทคอนโทรล (REMOTE CONTROLLER)		1	1	MP07A	940.00
11	G	E12 527 083	ที่ใส่รีโมทคอนโทรล (REMOTE CONTROLLER HOLDER)		1	1		50.00

MS-PGC09VC MS-PGC13VC

10-3. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องในบ้าน และชิ้นส่วนทางด้านการทำงาน

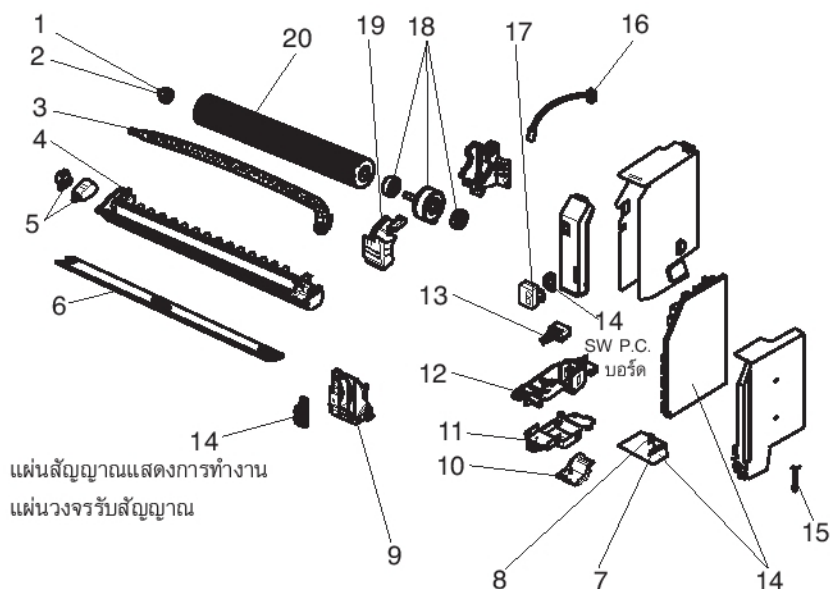

10-4. คอยล์เย็นของเครื่องในบ้าน

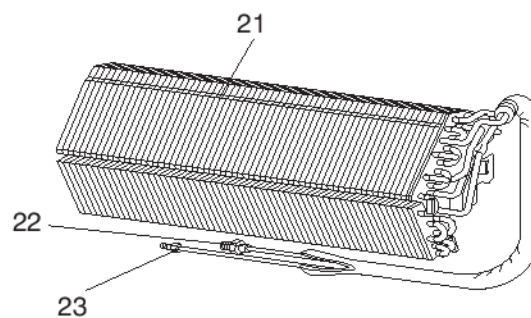

10-3. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องในบ้าน และชิ้นส่วนทางด้านการทำงาน

NO.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ ในแผงผัง วงจรไฟฟ้า	จำนวน / เครื่อง		หมายเหตุ	ราคา
					MS-PGC09VC - [T1]	MS-PGC13VC - [T1]		
1	G	E12 751 509	ยางรองดัดลูกปืน (BEARING MOUNT)		1	1		40.00
2	G	E12 001 504	ดัดลูกปืน (SLEEVE BEARING)		1	1		20.00
3	G	E12 897 702	ท่อน้ำทิ้ง (DRAIN HOSE)		1	1		130.00
4	G	E12 B86 235	ชุดประกอบช่องพ่นลม (NOZZLE ASSEMBLY)		1	1		940.00
5	G	E12 897 303	มอเตอร์สำหรับบานเกล็ด (ทิศทางลมซ้าย-ขวา) (VANE MOTOR UNIT (HORIZONTAL))	MV1	1	1	รีเซ็ตและลง	330.00
6	G	E12 B63 040	บานเกล็ดเปลี่ยนทิศทางการไหล (HORIZONTAL VANE)		1	1		145.00
7	G	E12 A49 382	ฟิวส์ (FUSE)	F11	1	1	T3.15A/250V	25.00
8	G	E12 A43 385	วาริสเตอร์ (VARISTOR)	NR11	1	1		20.00
9	G	E12 915 095	แผ่นสัญญาณแสดงการทำงาน ที่ยึดแผงวงจรรับสัญญาณ (POWER MONITOR RECEIVER P.C. BOARD HOLDER)		1	1		85.00
10	G	E12 897 784	แคลมป์ VA (VA CLAMP)		1	1		45.00
11	G	E12 897 780	ฝาครอบฐานเสียบขั้วสายไฟ (TERMINAL BLOCK COVER)		1	1		70.00
12	G	E12 897 779	ที่ยึดฐานเสียบขั้วสายไฟ (TERMINAL BLOCK HOLDER)		1	1		50.00
13	G	E12 A41 375	ฐานเสียบขั้วสายไฟ (TERMINAL BLOCK)	TB	1	1		145.00
14	G	E12 B86 452	แผ่นควบคุมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ *1 (ELECTRONIC CONTROL P.C. BOARD *1)		1		AUTO RESTART	2,100.00
	G	E12 B87 452	แผ่นควบคุมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ *1 (ELECTRONIC CONTROL P.C. BOARD *1)			1	AUTO RESTART	2,100.00
15	G	E12 897 308	เทอร์มิสเตอร์สำหรับอุณหภูมิห้อง (ROOM TEMPERATURE THERMISTOR)	RT11	1	1		210.00
16	G	E12 897 307	เทอร์มิสเตอร์สำหรับคอยล์เย็น (INDOOR COIL THERMISTOR)	RT12	1	1		210.00
17	G	E12 915 782	ตัวยึดสวิตช์ (SWITCH HOLDER)		1	1		35.00
18	G	E12 915 300	มอเตอร์สำหรับพัดลมเครื่องในบ้าน *2 (INDOOR FAN MOTOR *2)	MF	1	1	RC0J30 - □ □	1,910.00
19	G	E12 897 333	ตัวรัดมอเตอร์ (MOTOR BAND)		1	1		55.00
20	G	E12 897 302	พัดลมทรงโพรงกระบอก (LINE FLOW FAN)		1	1		710.00

* 1 รวมแผงวงจรสวิตช์และแผงวงจรตัวรับสัญญาณแผ่นสัญญาณแสดงการทำงาน

* 2 รวมยางรองของมอเตอร์พัดลม (2 ชิ้น/ชุด)

10-4. คอยล์เย็นของเครื่องในบ้าน

21	G	E12 B86 620	คอยล์เย็นสำหรับเครื่องในบ้าน (INDOOR HEAT EXCHANGER)		1			2,685.00
	G	E12 B87 620	คอยล์เย็นสำหรับเครื่องในบ้าน (INDOOR HEAT EXCHANGER)			1		2,820.00
22	G	E12 151 666	หัวต่อท่อน้ำยาแบบแฟร (ท่อก๊าซ) (UNION (GAS))		1		Ø9.52	180.00
	G	E12 155 666	หัวต่อท่อน้ำยาแบบแฟร (ท่อก๊าซ) (UNION (GAS))			1	Ø12.7	180.00
23	G	E12 151 667	หัวต่อท่อน้ำยาแบบแฟร (ท่อของเหลว) (UNION (LIQUID))		1	1	Ø6.35	120.00

10-5. แผ่นกรองฟอกอากาศ


- แผ่นกรองฟอกอากาศจะขจัดฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากถึง 0.01 ไมครอน ออกจากอากาศโดยหลักการของไฟฟ้าสถิตย์
- แผ่นกรองฟอกอากาศจะมีอายุการใช้งาน โดยปกติประมาณ 4 เดือน
อย่างไรก็ตาม หากแผ่นกรองฟอกอากาศสกปรกให้ทำการเปลี่ยนทันทีที่สามารถเปลี่ยนได้
- แผ่นกรองฟอกอากาศที่อุดตันอาจทำให้ความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศลดลงหรือทำให้เกิดน้ำแข็งเกาะบริเวณช่องฟ่นลมออก
- ยื่อนำแผ่นกรองฟอกอากาศมาใช้ใหม่ แม้ว่าจะนำไปซักล้างทำความสะอาดแล้วก็ตาม
- อย่าถอดหรือใส่แผ่นกรองฟอกอากาศในระหว่างที่เครื่องกำลังทำงานอยู่

ชื่อรุ่น	รหัสชิ้นส่วน	
	แบบไม่มีกรอบ 	แบบมีกรอบ 
MS-PGC09VC -  MS-PGC13VC - 	MAC-1900FT	MAC-1800FT

การเปลี่ยนแผ่นกรองฟอกอากาศ

(1) ถอดแผ่นกรองอากาศ (ด้านซ้าย) ออก

ที่ด้านขวาของแผ่นกรองเคทีซินไม่มีแผ่นกรองฟอกอากาศติดอยู่

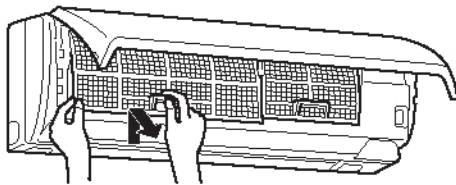

(2) ถอดแผ่นกรองฟอกอากาศออกจากแผ่นกรองเคทีซิน

