



MS-GJ09VA MS-GJ13VA

11-1. ชิ้นส่วนโครงสร้างของเครื่องในบ้าน

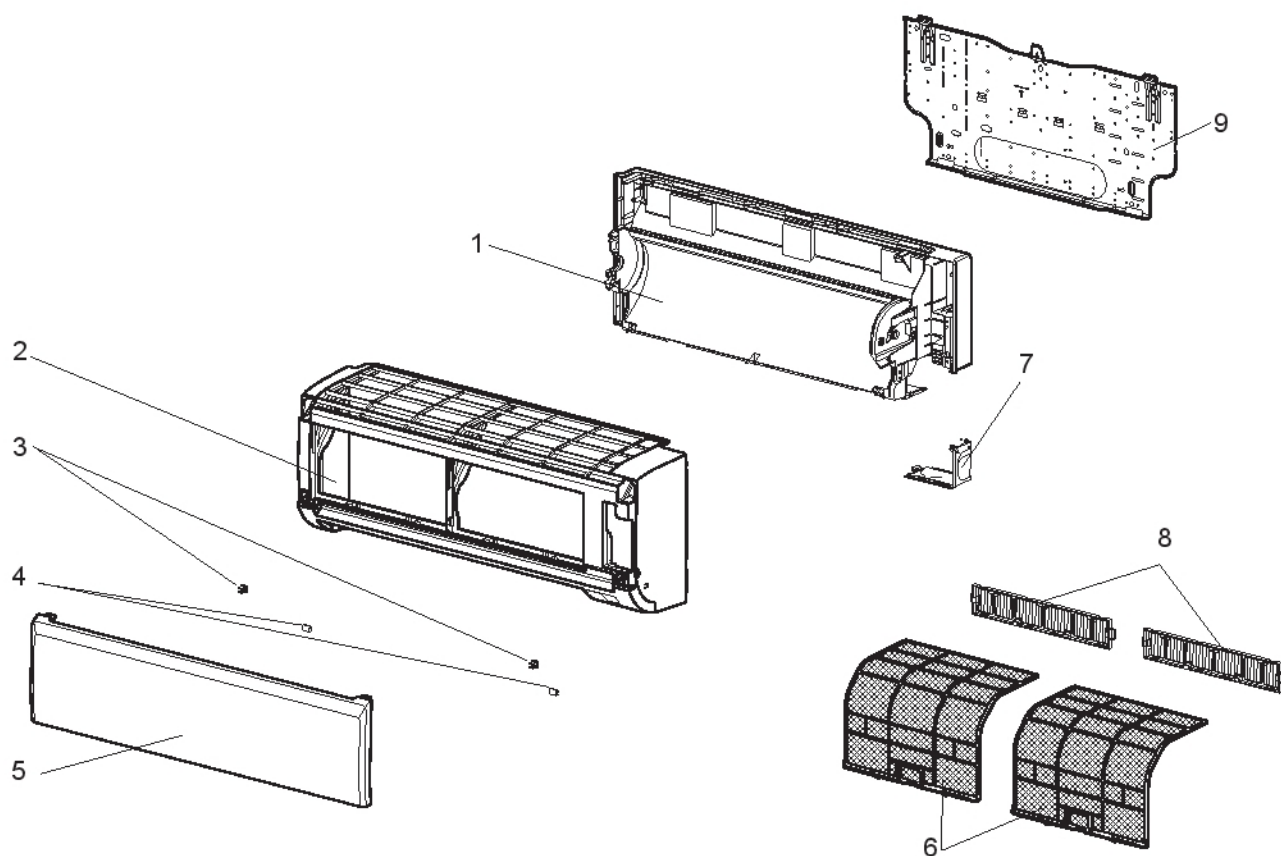

11-2. ชิ้นส่วนเพิ่มเติมและรีโมทคอนโทรล

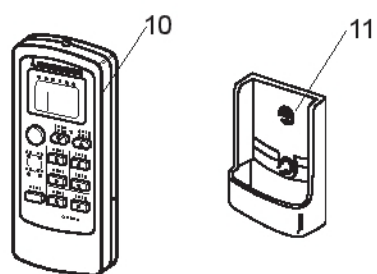

รายการชิ้นส่วนตามมาตรฐาน RoHS

11-1. ชิ้นส่วนโครงสร้างของเครื่องในบ้าน

No.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ ในแผนผัง วงจรไฟฟ้า	จำนวน/เครื่อง		หมายเหตุ	ราคา
					MS-GJ			
					09VA-T1	13VA-T1		
1	G	E12 D68 234	กล่องใส่ตัวเครื่อง (BOX ASSEMBLY)		1	1		840
2	G	E12 H33 000	ชุดประกอบหน้ากาก (PANEL ASSEMBLY)		1	1	รวมหมายเลข 3, 4, 5	850
3	G	E12 408 142	ตัวยึด (CATCH)		2	2	2 ชิ้น/ชุด	50
4	G	E12 913 067	ฝาครอบสกรู (SCREW CAP)		2	2	2 ชิ้น/ชุด	15
5	G	E12 H33 010	หน้ากาก (FRONT PANEL)		1	1		300
6	G	E12 F63 100	แผ่นกรองอากาศแบบนาโนแพลตตินัม (NANO PLATINUM FILTER)		2	2	1 ชิ้น/ชุด	250
7	G	E12 D68 975	ฝาครอบปิดมุมตัวเครื่อง (ขวา) (CORNER BOX (RIGHT))		1	1		50
8	G	-	แผ่นกรองฟอกอากาศ (AIR CLEANING FILTER)		2	2	MAC-2801FT (มีโครง) MAC-2802FT (ไม่มีโครง)	-
9	G	E12 D68 970	แผ่นยึดฝาหลังเครื่อง (INSTALLATION PLATE)		1	1		330


11-2. ชิ้นส่วนเพิ่มเติมและรีโมทคอนโทรล

10	G	E12 H33 426	รีโมทคอนโทรล (REMOTE CONTROLLER)		1	1	MH12A	690
11	G	E12 527 083	ที่ใส่รีโมทคอนโทรล (REMOTE CONTROLLER HOLDER)		1	1		50

รายการชิ้นส่วนตามมาตรฐาน RoHS

MS-GJ09VA MS-GJ13VA

11-3. ชิ้นส่วนทางด้านไฟฟ้าและชิ้นส่วนทางด้านการทำงานของเครื่องในบ้าน

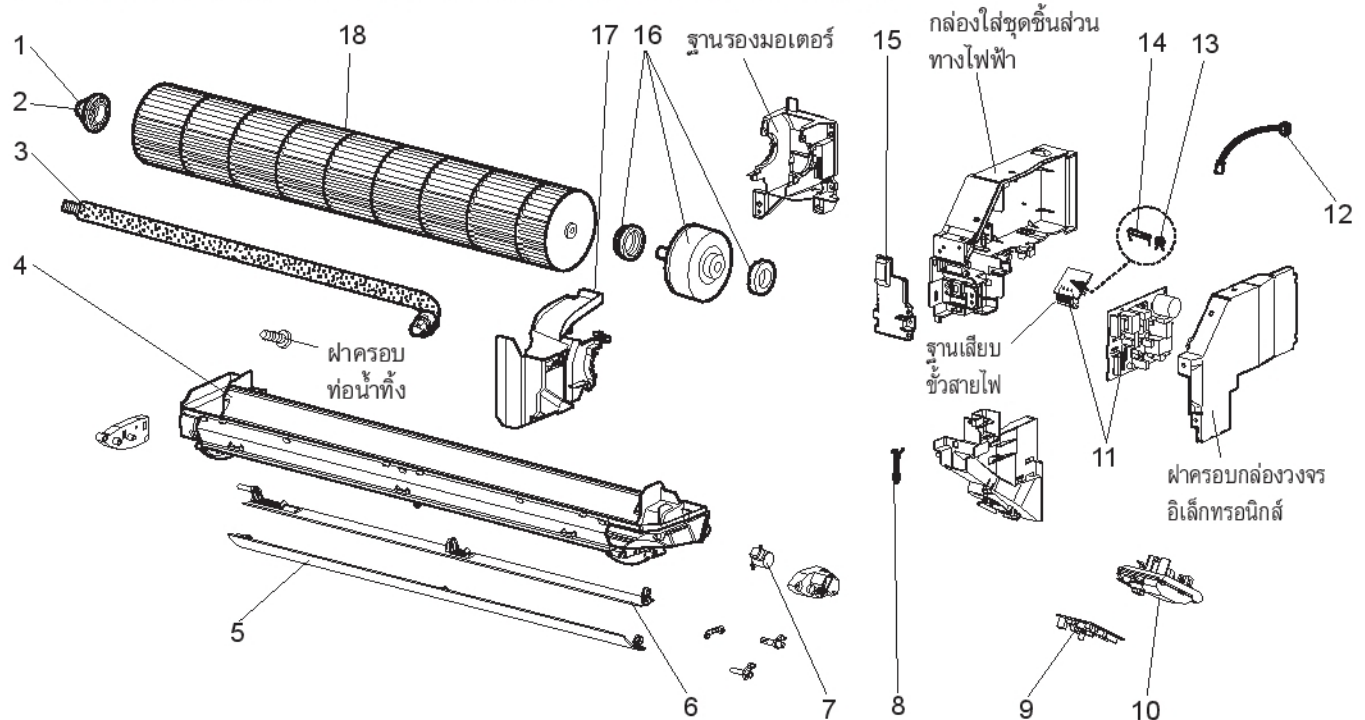

No.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ ในแผนผัง วงจรไฟฟ้า	จำนวน/เครื่อง		หมายเหตุ	ราคา
					MS-GJ			
					09VA-T1	13VA-T1		
1	G	E12 751 509	ยางรองดัดลูกปืน (BEARING MOUNT)		1	1		40
2	G	E12 001 504	ดัดลูกปืน (SLEEVE BEARING)		1	1		20
3	G	E12 897 702	ท่อน้ำทิ้ง (DRAIN HOSE)		1	1		130
4	G	E12 F87 235	ชุดประกอบช่องพ่นลม (NOZZLE ASSEMBLY)		1	1		910
5	G	E12 F87 040	บานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง (ตำแหน่งบน) (VANE (UPPER))		1	1		110
6	G	E12 F87 041	บานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง (ตำแหน่งล่าง) (VANE (LOWER))		1	1		100
7	G	E12 A89 303	มอเตอร์สำหรับบานเกล็ด (VANE MOTOR)	MV	1	1	บนและล่าง	190
8	G	E12 D68 308	เทอร์มิสเตอร์สำหรับอุณหภูมิห้อง (ROOM TEMPERATURE THERMISTOR)	RT11	1	1		70
9	G	E12 J92 452	แผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ELECTRONIC CONTROL P.C. BOAR		1			660
	G	E12 J93 452	แผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ELECTRONIC CONTROL P.C. BOAR			1		660
10	G	E12 F87 095	ตัวยึดแผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องในบ้าน INDOOR ELECTRONIC CONTROL P.C. BOARD HOLDER		1	1		50
11	G	E12 H33 440	แผ่นวงจรไฟฟ้า POWER P.C. BOARD *1		1	1		930
12	G	E12 F87 307	เทอร์มิสเตอร์สำหรับคอยล์เย็น (INDOOR COIL THERMISTOR)	RT12	1	1		150
13	G	E12 B75 385	วาริสเตอร์ (VARISTOR)	NR11	1	1		20
14	G	E12 C67 382	ฟิวส์ (FUSE)	F11	1	1	T3.15AL250V	30
15	G	E12 F87 784	ตัวยึดสายไฟ (V.A. CLAMP)		1	1		40
16	G	E12 E99 300	มอเตอร์สำหรับพัดลมเครื่องในบ้าน *2 (INDOOR FAN MOTOR *2)	MF	1	1	RC0J40 - □□	1,580
17	G	E12 D68 333	ตัวรัดมอเตอร์ (MOTOR BAND)		1	1		70
18	G	E12 A89 302	พัดลมทรงโพรงกระรอก (LINE FLOW FAN)		1	1		710


*1 รวมถึงฐานเสียบขั้วสายไฟกับแผงวงจรขั้วสายไฟ

*2 รวมถึงยางรองมอเตอร์พัดลม (2 ชิ้น/ชุด)

รายการชิ้นส่วนตามมาตรฐาน RoHS

MS-GJ09VA MS-GJ13VA

11-4. คอยล์เย็นของเครื่องในบ้าน

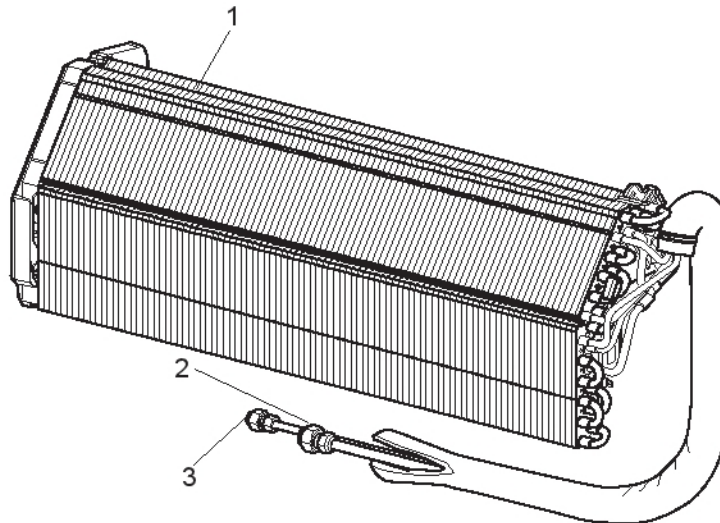

No.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ ในแผนผัง วงจรไฟฟ้า	จำนวน/เครื่อง		หมายเหตุ	ราคา
					MS-GJ			
					09VA-[T1]	13VA-[T1]		
1	G	E12 J92 620	คอยล์เย็นของเครื่องในบ้าน (INDOOR HEAT EXCHANGER)		1			3,520
	G	E12 J93 620			1		3,520	
2	G	E12 815 666	หัวต่อท่อน้ำยาแบบแฟร์ (ท่อก๊าซ) (UNION (GAS))		1		๑9.52	180
	G	E12 C68 666			1		๑12.7	180
3	G	E12 C68 667	หัวต่อท่อน้ำยาแบบแฟร์ (ท่อของเหลว) (UNION (LIQUID))		1	1	๑6.35	120

12-1. แผ่นกรองฟอกอากาศ (แผ่นกรองที่มีเอนไซม์ต้านสารก่ออาการแพ้แบบอิเล็กทรอนิกส์) **(AIR CLEANING FILTER (ELECTROSTATIC ANTI-ALLERGY ENZYME FILTER))**

ทุกๆ 3 เดือน:

- กำจัดสิ่งสกปรกออกด้วยเครื่องดูดฝุ่น

หากไม่สามารถกำจัดสิ่งสกปรกได้ด้วยการดูดฝุ่น:

- แช่แผ่นกรองพร้อมโครงในน้ำค่อนข้างอุ่น ก่อนล้างน้ำให้สะอาด
- หลังจากล้างแล้ว ให้ผึ่งไว้ในที่ร่มจนแห้งสนิท ติดตั้งแผ่นกรองอากาศให้ครบทุกแถบ

ทุกๆ ปี:


- เปลี่ยนแผ่นกรองฟอกอากาศ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

หมายเหตุ 1 : ทำความสะอาดแผ่นกรองเป็นประจำเพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและช่วยลดการสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า

หมายเหตุ 2 : แผ่นกรองที่สกปรกจะทำให้เกิดหยดน้ำในเครื่องปรับอากาศซึ่งทำให้เชื้อต่าง ๆ เช่น เชื้อราเจริญเติบโตได้ ฉะนั้น จึงควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุก 2 สัปดาห์

ชื่อรุ่น	รหัสชิ้นส่วน
MS-GJ09VA MS-GJ13VA	MAC-2320FT (มีโครง) MAC-2321FT (ไม่มีโครง)

ดึงเพื่อถอดออกจากแผ่นกรองอากาศ

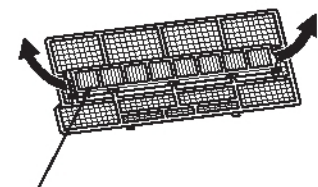

แผ่นกรองฟอกอากาศ
(แผ่นกรองที่มีเอนไซม์ต้านสารก่ออาการแพ้แบบอิเล็กทรอนิกส์)