



MS-GJ18VA MS-GJ24VA

11-1. ชิ้นส่วนโครงสร้างของเครื่องในบ้าน

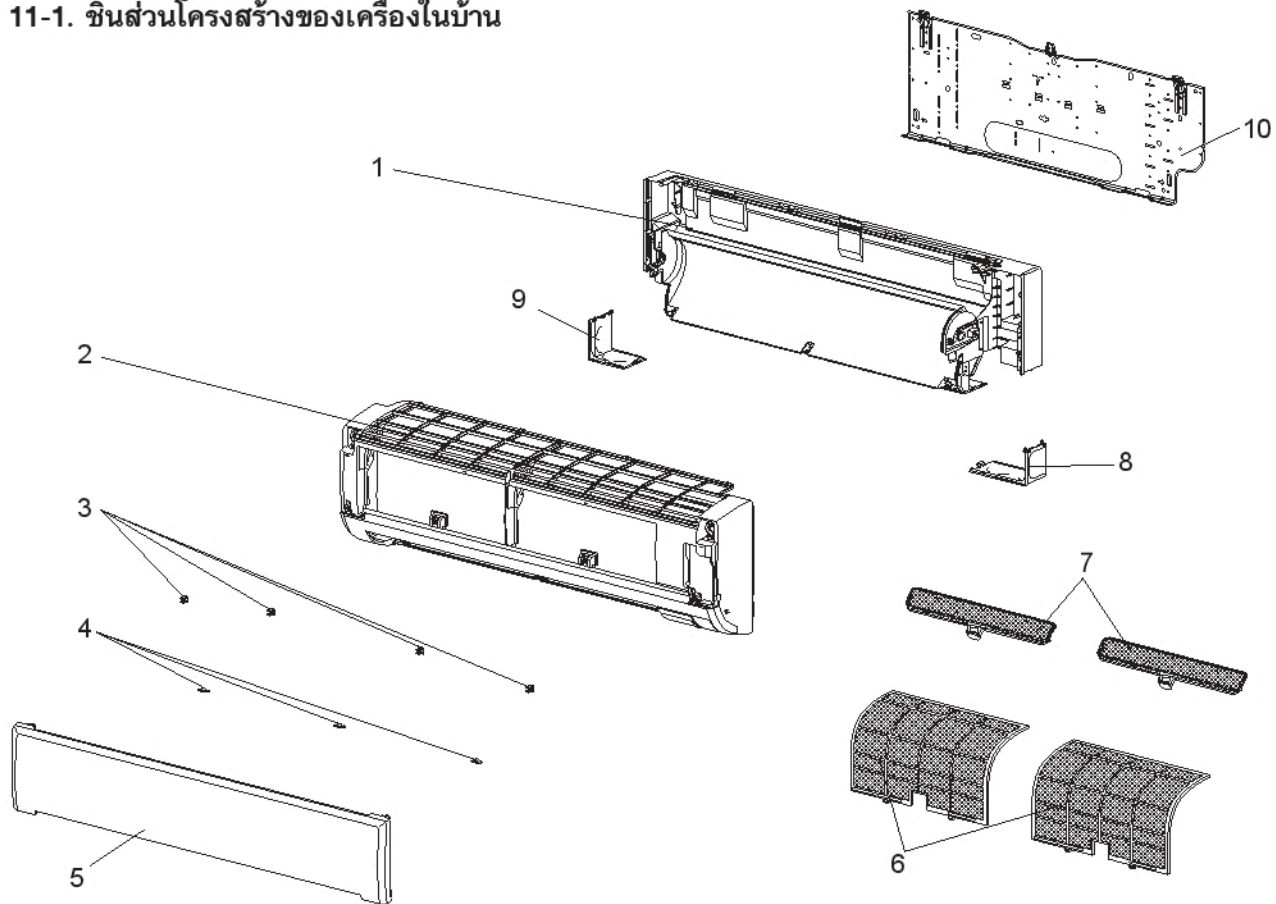

11-2. ชิ้นส่วนเพิ่มเติมและรีโมทคอนโทรล

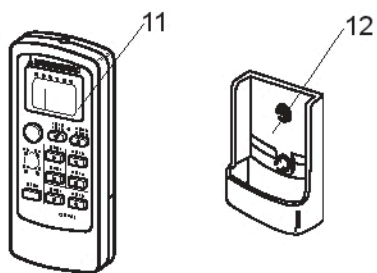

รายการชิ้นส่วนตามมาตรฐาน RoHS

11-1. ชิ้นส่วนโครงสร้างของเครื่องในบ้าน

No.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ ในแผ่นผัง วงจรไฟฟ้า	จำนวน/เครื่อง		หมายเหตุ	ราคา
					MS-GJ			
					18VA - T1	24VA - T1		
1	G	E12 J94 234	กล่องใส่ตัวเครื่อง (BOX ASSEMBLY)		1	1		1,100
2	G	E12 H34 000	ชุดประกอบหน้ากาก (PANEL ASSEMBLY)		1	1	รวมหมายเลข 3, 4, 5	1,420
3	G	E12 408 142	ตัวยึด (CATCH)		4	4	4 ชิ้น/ชุด	50
4	G	E12 F28 067	ฝาครอบสกรู (SCREW CAP)		3	3	3 ชิ้น/ชุด	30
5	G	E12 F81 010	หน้ากาก (FRONT PANEL)		1	1		360
6	G	E12 F28 100	แผ่นกรองอากาศแบบนาโนแพลตตินัม (NANO PLATINUM FILTER)		2	2	1 ชิ้น/ชุด	240
7	G	-	แผ่นกรองฟอกอากาศ (AIR CLEANING FILTER)		2	2	MAC-1710FT (มีโครง) MAC-1810FT (ไม่มีโครง)	-
8	G	E12 F28 975	ฝาครอบปิดมุมตัวเครื่อง (ขวา) (CORNER BOX (RIGHT))		1	1		40
9	G	E12 F28 976	ฝาครอบปิดมุมตัวเครื่อง (ซ้าย) (CORNER BOX (LEFT))		1	1		40
10	G	E12 F28 970	แผ่นยึดฝาหลังเครื่อง (INSTALLATION PLATE)		1	1		390


11-2. ชิ้นส่วนเพิ่มเติมและรีโมทคอนโทรล

11	G	E12 H33 426	รีโมทคอนโทรล (REMOTE CONTROLLER)		1	1	MH12A	690
12	G	E12 527 083	ที่ใส่รีโมทคอนโทรล (REMOTE CONTROLLER HOLDER)		1	1		50

รายการชิ้นส่วนตามมาตรฐาน RoHS

MS-GJ18VA MS-GJ24VA

11-3. ชิ้นส่วนทางด้านไฟฟ้าและชิ้นส่วนทางด้านการทำงานของเครื่องในบ้าน

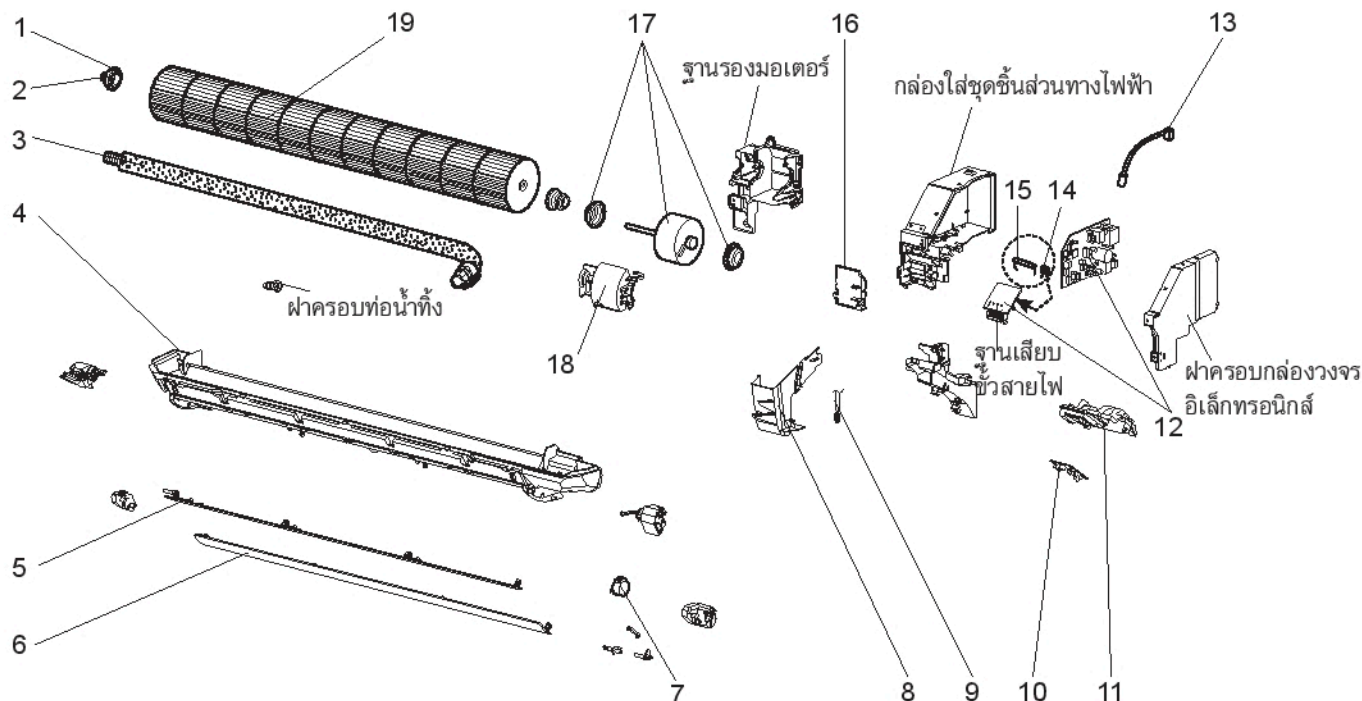

No.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ ในแผนผัง วงจรไฟฟ้า	จำนวน/เครื่อง		หมายเหตุ	ราคา
					MS-GJ			
					18VA - T1	24VA - T1		
1	G	E12 751 509	ยางรองตลับลูกปืน (BEARING MOUNT)		1	1		40
2	G	E12 001 504	ตลับลูกปืน (SLEEVE BEARING)		1	1		20
3	G	E12 408 702	ท่อน้ำทิ้ง (DRAIN HOSE)		1	1		190
4	G	E12 F36 235	ชุดประกอบช่องพ่นลม (NOZZLE ASSEMBLY)		1	1		1,315
5	G	E12 F76 040	บานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง (ตำแหน่งบน) (VANE (UPPER))		1	1		190
6	G	E12 F76 041	บานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง (ตำแหน่งล่าง) (VANE (LOWER))		1	1		190
7	G	E12 C33 303	มอเตอร์สำหรับบานเกล็ด (บน-ล่าง) VANE MOTOR (HORIZONTAL)	MV	1	1	ขึ้นและลง	425
8	G	E12 F28 541	วอเตอร์คัท (WATER CUT)		1	1		80
9	G	E12 C32 308	เทอร์มิสเตอร์สำหรับอุณหภูมิห้อง (ROOM TEMPERATURE THERMISTOR)	RT11	1	1		135
10	G	E12 F28 468	ชุดรับสัญญาณสั่งงาน (POWER MONITOR RECEIVER SW P.C. BOARD)		1	1		180
11	G	E12 F28 095	ตัวยึดชุดรับสัญญาณสั่งงาน (POWER MONITOR RECEIVER HOLDER)		1	1		170
12	G	E12 J94 452	แผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ *1 (ELECTRONIC CONTROL P.C. BOARD *1)		1			1,500
	G	E12 K67 452	แผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ *1 (ELECTRONIC CONTROL P.C. BOARD *1)			1		1,500
13	G	E12 F34 307	เทอร์มิสเตอร์สำหรับคอยล์เย็น (INDOOR COIL THERMISTOR)	RT12	1	1		160
14	G	E12 B75 385	วารีสเตอร์ (VARISTOR)	NR11	1	1		20
15	G	E12 C67 382	ฟิวส์ (FUSE)	F11	1	1	T3.15AL250V	30
16	G	E12 F28 784	ตัวยึดสายไฟ (V.A. CLAMP)		1	1		40
17	G	E12 F28 300	มอเตอร์สำหรับพัดลมเครื่องในบ้าน *2 (INDOOR FAN MOTOR *2)	MF	1	1	RC0J56-□□	1,780
18	G	E12 F28 333	ตัวรัดมอเตอร์ (MOTOR BAND)		1	1		60
19	G	E12 F28 302	พัดลมทรงโพรงกระรอก (LINE FLOW FAN)		1	1		1,000


*1 รวมถึงฐานเสียบขั้วสายไฟกับแผงวงจรขั้วสายไฟ

*2 รวมถึงยางรองมอเตอร์พัดลม (2 ชิ้น/ชุด)

รายการชิ้นส่วนตามมาตรฐาน RoHS

MS-GJ18VA MS-GJ24VA

11-4. คอยล์เย็นของเครื่องในบ้าน

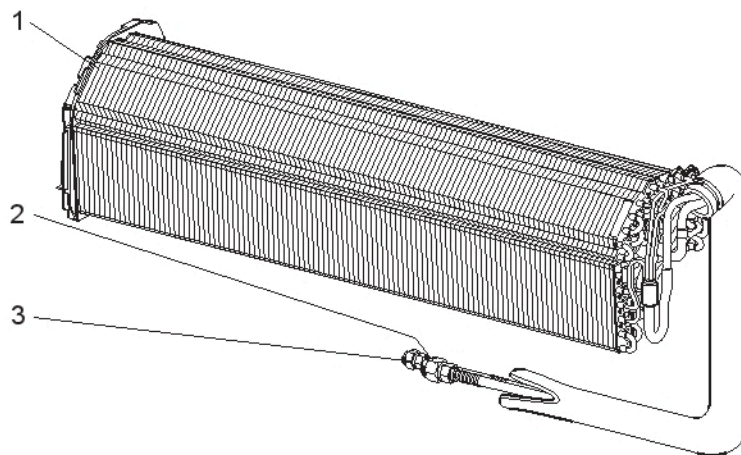

No.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ ในแผนผัง วงจรไฟฟ้า	จำนวน/เครื่อง		หมายเหตุ	ราคา
					MS-GJ			
					18VA - T1	24VA - T1		
1	G	E12 J94 620	คอยล์เย็นของเครื่องในบ้าน (INDOOR HEAT EXCHANGER)		1	1		5,700
2	G	E12 527 666	หัวต่อท่อน้ำยาแบบแฟร์ (ท่อก๊าซ) (UNION (GAS))		1	1	๑15.88	215
3	G	E12 151 667	หัวต่อท่อน้ำยาแบบแฟร์ (ท่อของเหลว) (UNION (LIQUID))		1	1	๑6.35	120

12-1. แผ่นกรองฟอกอากาศ (แผ่นกรองที่มีเอนไซม์ด้านสารก่ออาการแพ้แบบอิเล็กทรอนิกส์)

ทุก ๆ 3 เดือน:

กำจัดสิ่งสกปรกออกด้วยเครื่องดูดฝุ่น

หากไม่สามารถกำจัดสิ่งสกปรกได้ด้วยการดูดฝุ่น:

แช่แผ่นกรองพร้อมโครงในน้ำก่อนล้างอุ่น ก่อนล้างน้ำให้สะอาด

หลังจากล้างแล้ว ให้ผึ่งไว้ในที่ร่มจนแห้งสนิท ติดตั้งแผ่นกรองอากาศให้ครบทุกแถบ


ทุก ๆ ปี:

เปลี่ยนแผ่นกรองฟอกอากาศ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

หมายเหตุ 1 : ทำความสะอาดแผ่นกรองเป็นประจำเพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและช่วยลดการสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า

หมายเหตุ 2 : แผ่นกรองที่สกปรกจะทำให้เกิดหยดน้ำในเครื่องปรับอากาศซึ่งทำให้เชื้อต่าง ๆ เช่น เชื้อราเจริญเติบโตได้ ฉะนั้น จึงควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุก 2 สัปดาห์

ชื่อรุ่น	รหัสชิ้นส่วน
MS-GJ18VA MS-GJ24VA	MAC-2410FT (ไม่มีโครง) MAC-2310FT (มีโครง)

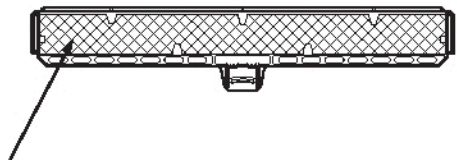

แผ่นกรองฟอกอากาศ
(แผ่นกรองที่มีเอนไซม์ด้านสารก่ออาการแพ้แบบอิเล็กทรอนิกส์)