



MS-GK09VA MS-GK13VA

11-1. ชิ้นส่วนโครงสร้างของเครื่องในบ้าน

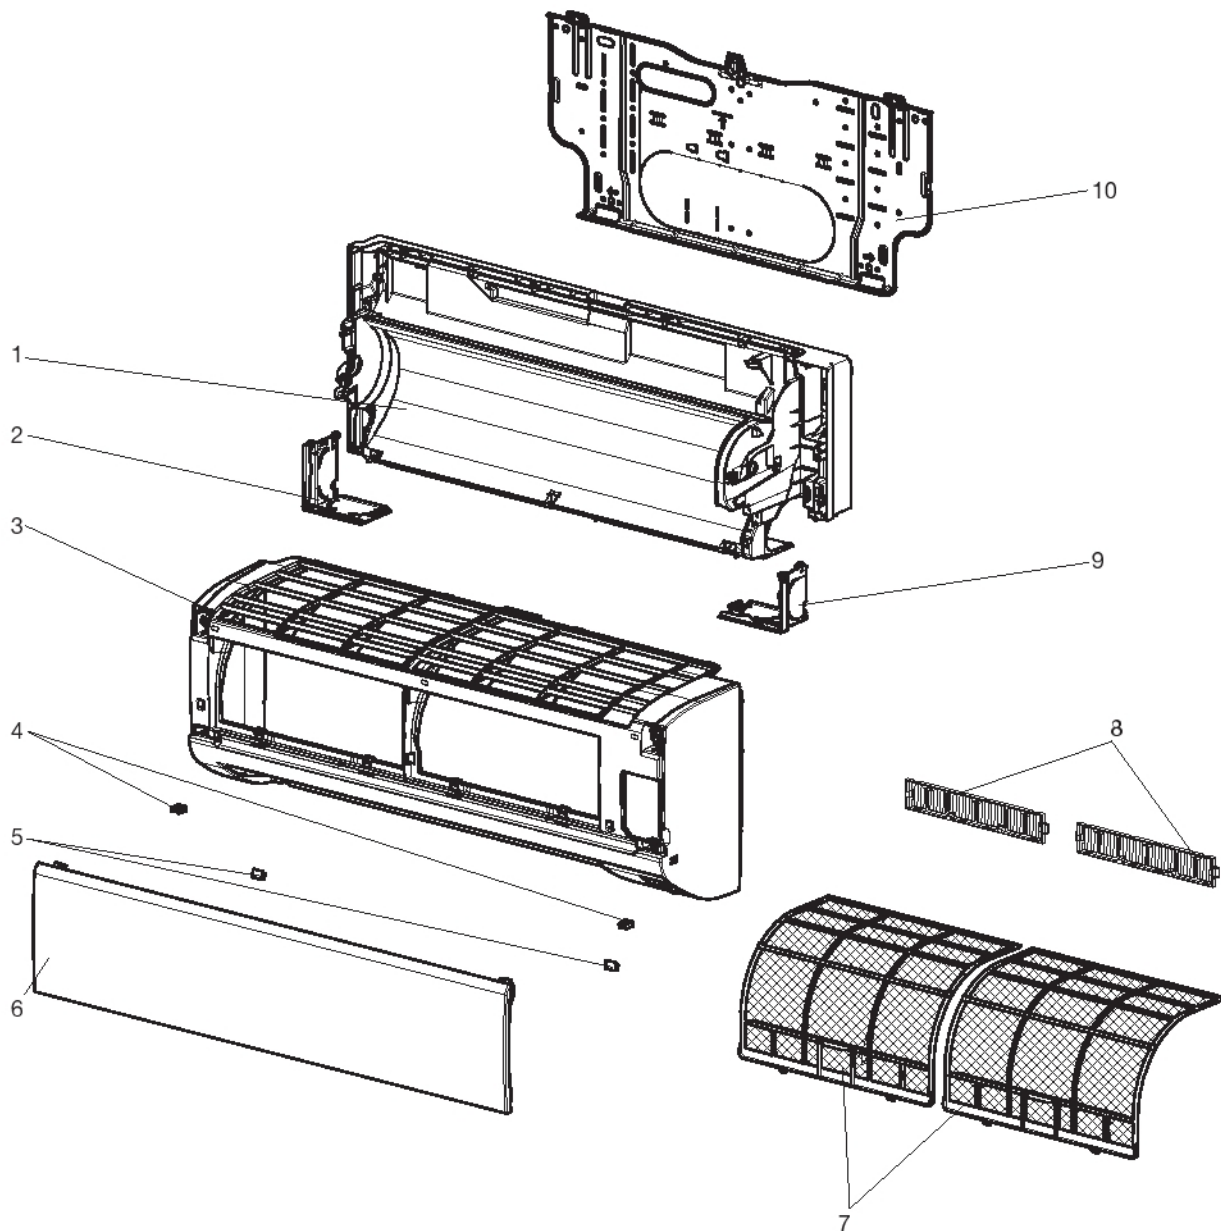

11-2. ชิ้นส่วนเพิ่มเติมและรีโมทคอนโทรล

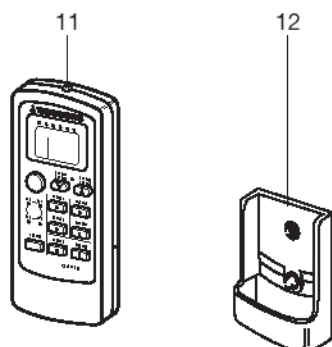

11-1. ชิ้นส่วนโครงสร้างของเครื่องในบ้าน


No.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ ในแผนผัง วงจรไฟฟ้า	จำนวน/เครื่อง		หมายเหตุ	ราคา
					MS-GK			
					09VA- T1	13VA- T1		
1	G	E12 L36 234	กล่องใส่ตัวเครื่อง (BOX ASSEMBLY)		1	1		840
2	G	E12 J98 976	ฝาครอบปิดมุมตัวเครื่องซ้าย (CORNER BOX LEFT)		1	1		50
3	G	E12 L36 000	ชุดประกอบหน้ากาก (PANEL ASSEMBLY)		1	1	รวมหมายเลข 4,5, 6	850
4	G	E12 F95 142	ตัวยึด (CATCH)		2	2	2 ชิ้น/ชุด	20
5	G	E12 913 067	ฝาครอบสกรู (SCREW CAP)		2	2	2 ชิ้น/ชุด	15
6	G	E12 L36 010	หน้ากาก (FRONT PANEL)		1	1		300
7	G	E12 L36 100	แผ่นกรองอากาศแบบนาโนแพลตตินัม (NANO PLATINUM FILTER)		2	2	1 ชิ้น/ชุด	250
8	G	-	แผ่นกรองฟอกอากาศ (AIR CLEANING FILTER)		2	2	MAC-2801FT (ไม่มีกรอง) MAC-2802FT (มีกรอง)	
9	G	E12 J98 975	ฝาครอบปิดมุมตัวเครื่องขวา (CORNER BOX RIGHT)		1	1		50
10	G	E12 J98 970	แผ่นยึดฝาหลังเครื่อง (INSTALLATION PLATE)		1	1		330

11-2. ชิ้นส่วนเพิ่มเติมและรีโมทคอนโทรล

No.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ ในแผนผัง วงจรไฟฟ้า	จำนวน/เครื่อง		หมายเหตุ	ราคา
					MS-GK			
					09VA- T1	13VA- T1		
11	G	E12 H33 426	รีโมทคอนโทรล (REMOTE CONTROLLER)		1	1	MH12A	690
12	G	E12 527 083	ที่ใส่รีโมทคอนโทรล (REMOTE CONTROLLER HOLDER)		1	1		50

MS-GK09VA MS-GK13VA

11-3. ชิ้นส่วนทางด้านไฟฟ้าและชิ้นส่วนทางด้านการทำงานของเครื่องในบ้าน

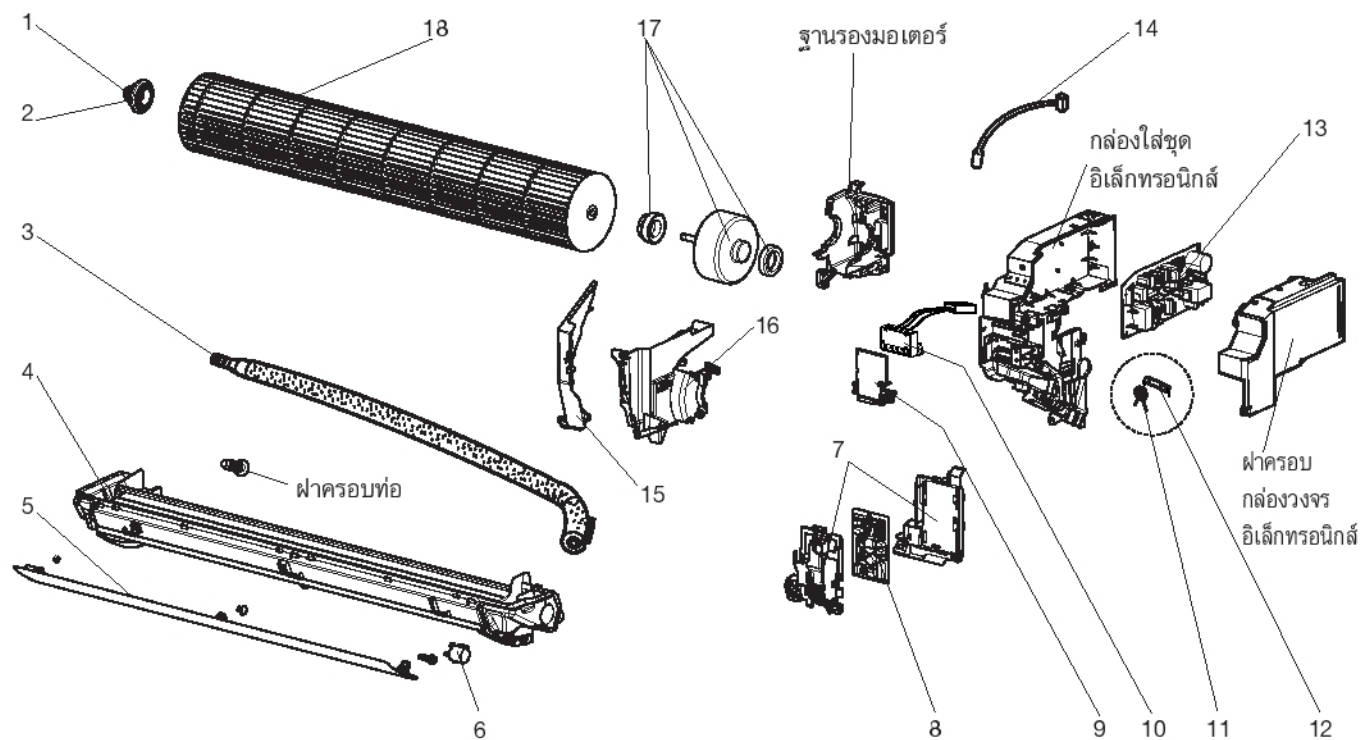

--	--

11-3. ชิ้นส่วนทางด้านไฟฟ้าและชิ้นส่วนทางการทำงานของเครื่องในบ้าน


No.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ ในแผนผัง วงจรไฟฟ้า	จำนวน/เครื่อง		หมายเหตุ	ราคา
					MS-GK			
					09VA- 	13VA- 		
1	G	E12 751 509	ยางรองตลับลูกปืน (BEARING MOUNT)		1	1		40
2	G	E12 001 504	ตลับลูกปืน (SLEEVE BEARING)		1	1		20
3	G	E12 897 702	ท่อน้ำทิ้ง (DRAIN HOSE)		1	1		130
4	G	E12 L36 235	ชุดประกอบช่องพ่นลม (NOZZLE ASSEMBLY)		1	1		910
5	G	E12 J98 040	บานเกล็ดเปลี่ยนทิศทางลมขึ้น-ลง (HORIZONTAL VANE)		1	1		110
6	G	E12 A89 303	มอเตอร์สำหรับบานเกล็ด (VANE MOTOR)	MV	1	1	บนและล่าง, 1 ชิ้น/ชุด	190
7	G	E12 J98 095	ชุดประกอบตัวยึดแผ่นวงจรควบคุม (CONTROL P.C. BOARD HOLDER ASSEMBLY)		1	1		60
8	G	E12 L36 452	แผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ *1		1			660
	G	E12 L37 452	(ELECTRONIC CONTROL P.C. BOARD *1)			1		660
9	G	E12 J98 784	ตัวยึดสายไฟ (V.A. CLAMP)		1	1		40
10	G	E12 L36 375	ชุดประกอบฐานเสียบหัวสายไฟ (TERMINAL BLOCK ASSEMBLY)	TB	1	1		145
11	G	E12 B75 385	วาริสเตอร์ (VARISTOR)	NR11	1	1		20
12	G	E12 C67 382	ฟิวส์ (FUSE)	F11	1	1	T3.15AL250V	30
13	G	E12 L31 440	แผ่นวงจรควบคุม (POWER P.C. BOARD)		1	1		930
14	G	E12 L37 307	เทอร์มิสเตอร์สำหรับคอยล์เย็น (INDOOR COIL THERMISTOR)	RT12	1	1		150
15	G	E12 J98 541	วอเตอร์คัฟเวอร์ (WATER COVER)		1	1		20
16	G	E12 J98 333	ตัวรัดมอเตอร์ (MOTOR BAND)		1	1		70
17	G	E12 E99 300	มอเตอร์สำหรับพัดลมเครื่องในบ้าน *2 (INDOOR FAN MOTOR *2)	MF	1	1	RC0J40-□□	1,580
18	G	E12 J98 302	พัดลมทรงโพรงกระรอก (LINE FLOW FAN)		1	1		710

*1 รวมถึง เทอร์มิสเตอร์สำหรับอุณหภูมิห้อง (RT11)

*2 รวมถึงยางรองมอเตอร์พัดลม (2 ชิ้น/ชุด)

MS-GK09VA MS-GK13VA

11-4. คอยล์ร้อนของเครื่องในบ้าน

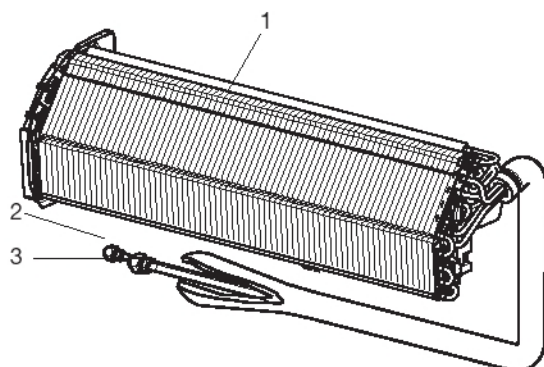

No.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ ในแผนผัง วงจรไฟฟ้า	จำนวน/เครื่อง		หมายเหตุ	ราคา
					MS-GK			
					09VA- T1	13VA- T1		
1	G	E12 L36 620	คอยล์ร้อนของเครื่องในบ้าน (INDOOR HEAT EXCHANGER)		1			3,350
	G	E12 L37 620				1		3,400
2	G	E12 C32 667	หัวต่อท่อน้ำยาแบบแฟร์ (ท่อของเหลว) (UNION (LIQUID))		1	1	φ6.35	120
3	G	E12 815 666	หัวต่อท่อน้ำยาแบบแฟร์ (ท่อก๊าซ) (UNION (GAS))		1		φ9.52	180
	G	E12 155 666				1	φ12.7	180

12-1. แผ่นกรองฟอกอากาศ (แผ่นกรองที่มีเอนไซม์ต้านสารก่ออาการแพ้แบบอิเล็กทรอนิกส์) (AIR CLEANING FILTER (ELECTROSTATIC ANTI-ALLERGY ENZYME FILTER))

ทุกๆ 3 เดือน:

- กำจัดสิ่งสกปรกออกด้วยเครื่องดูดฝุ่น

หากไม่สามารถกำจัดสิ่งสกปรกได้ด้วยการดูดฝุ่น:

- แช่แผ่นกรองพร้อมโครงในน้ำค่อนข้างอุ่น ก่อนล้างน้ำให้สะอาด
- หลังจากล้างแล้ว ให้ผึ่งไว้ในที่ร่มจนแห้งสนิท ติดตั้งแผ่นกรองอากาศให้ครบทุกแถบ

ทุกๆ ปี:


- เปลี่ยนแผ่นกรองฟอกอากาศ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

หมายเหตุ 1: ทำความสะอาดแผ่นกรองเป็นประจำเพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและช่วยลดการสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า

หมายเหตุ 2: แผ่นกรองที่สกปรกจะทำให้เกิดหยดน้ำในเครื่องปรับอากาศซึ่งทำให้เชื้อต่างๆ เช่น เชื้อราเจริญเติบโตได้ ฉะนั้น จึงควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุก 2 สัปดาห์

ชื่อรุ่น	รหัสชิ้นส่วน
MS-GK09VA	MAC-2320FT (มีโครง)
MS-GK13VA	MAC-2321FT (ไม่มีโครง)

ดึงเพื่อถอดออกจากแผ่นกรองอากาศ



แผ่นกรองฟอกอากาศ
(แผ่นกรองที่มีเอนไซม์ต้านสารก่อ
อาการแพ้แบบอิเล็กทรอนิกส์)